



180002280586



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0690

# 检测 报 告

报告编号: WT2020B01A00317



委托单位: 圣象集团有限公司

样品名称: 圣象纳米光触媒抗菌三层实木复合地板

检测类别: 委托检测

国家建筑材料检测中心  
中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2020B01A00317


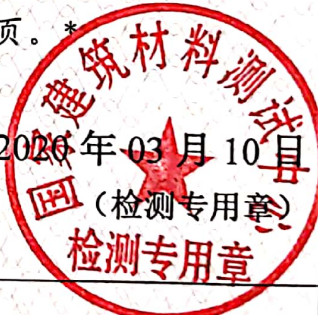



# 国家建筑材料测试中心

## 检测报告


报告编号: WT2020B01A00317

第 1 页 共 2 页

样品名称	圣象纳米光触媒抗菌三层实木复合地板	检测类别	委托检测
委托单位	圣象集团有限公司	商 标	圣象
生产单位	大亚(江苏)地板有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2020年02月24日	样品数量	1块
生产日期/批号	2020年01月17日	型号规格	2200×205×15 (3.3)mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2020年03月02日- 03月06日
判定依据	LY/T 1926-2010 《抗菌木(竹)质地板 抗菌性能检测方法与抗菌效果》		
检测项目	抗细菌性能 		
检测结论	<p>*经检测,送检样品抗细菌性能的检测结果显示符合 LY/T 1926-2010 中表 2 (I 级) 的技术要求。检测结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期: 2020年03月10日</p> <p></p>		
附注: (委托方提供) 样品编号: A。			

批 准: 

审 核: 

编 制: 

检测单位地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 51167681

邮编: 100024

# 国家建筑材料测试中心

## 检测报告

报告编号: WT2020B01A00317

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		标准要求 (表 2)		检测结果	单项 结论	检测 依据
			I级	II级			
1	抗细菌 性能 (%)	大肠埃希氏菌	≥99	≥90	99.9	符合I级	LY/T 1926-2010 4
		金黄色葡萄球菌			99.9	符合I级	

(以下空白)



料  
专用

备注: 检测地点: 管庄。

————— 本报告结束 —————

检测单位地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 51167681

邮编: 100024